

INSTALLATIONSAVSTÅND

Installation med oisolerat rör med krök

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.
-  Skorsten

Samtliga mått anges i mm.



Samtliga angivna avstånd är minimimått.

* Gäller alla installationer

Vid placering av brännbart material och isoleringsmaterial ska dessa täckplattor tas bort

Golvplåt



Brännbart material

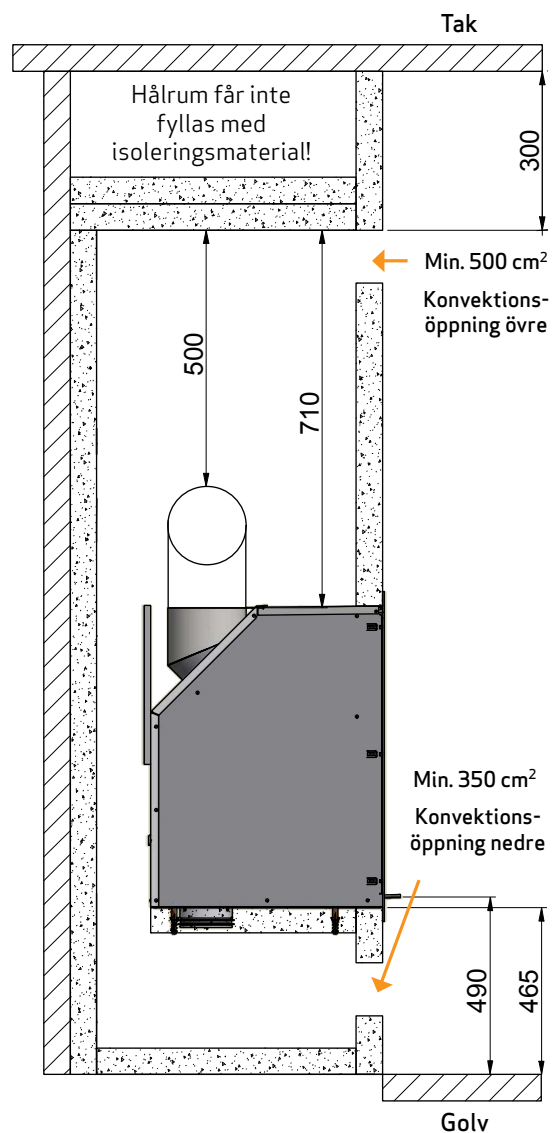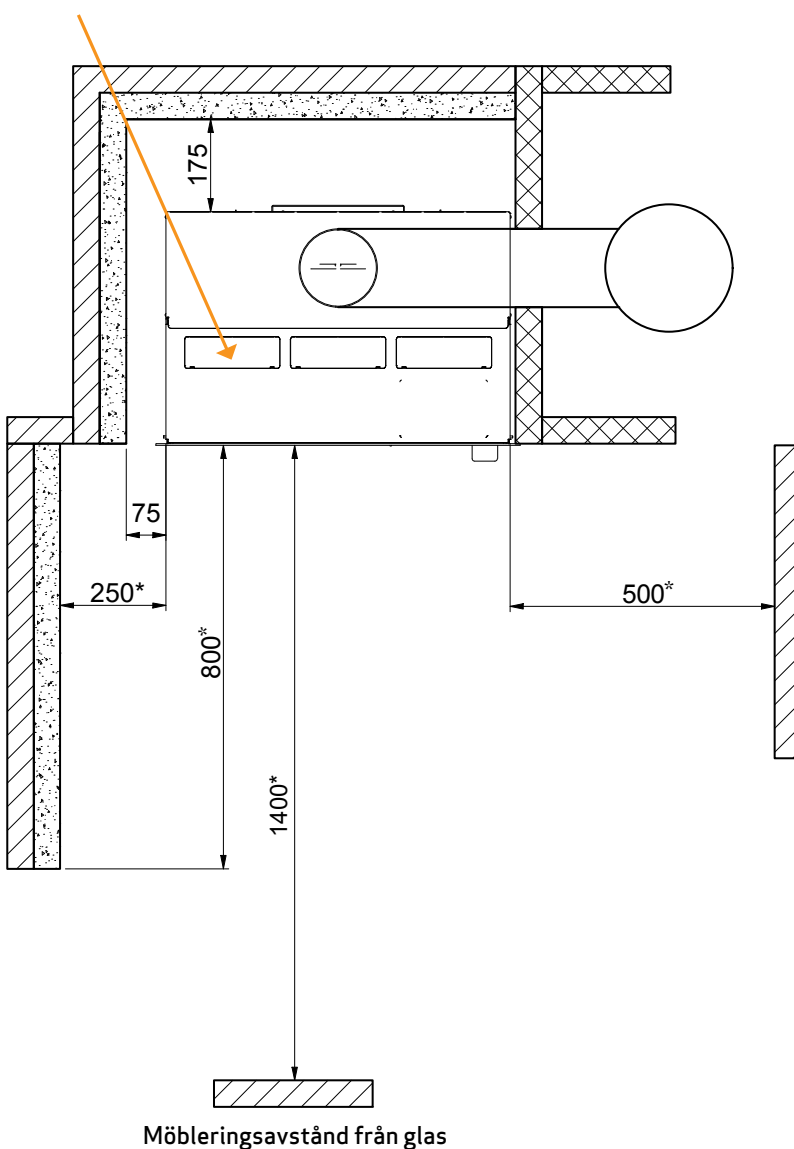

INSTALLATIONSÅVSTÅND

Installation med isolerat lodrätt rökrör

- konstruktion/omramning mot tak

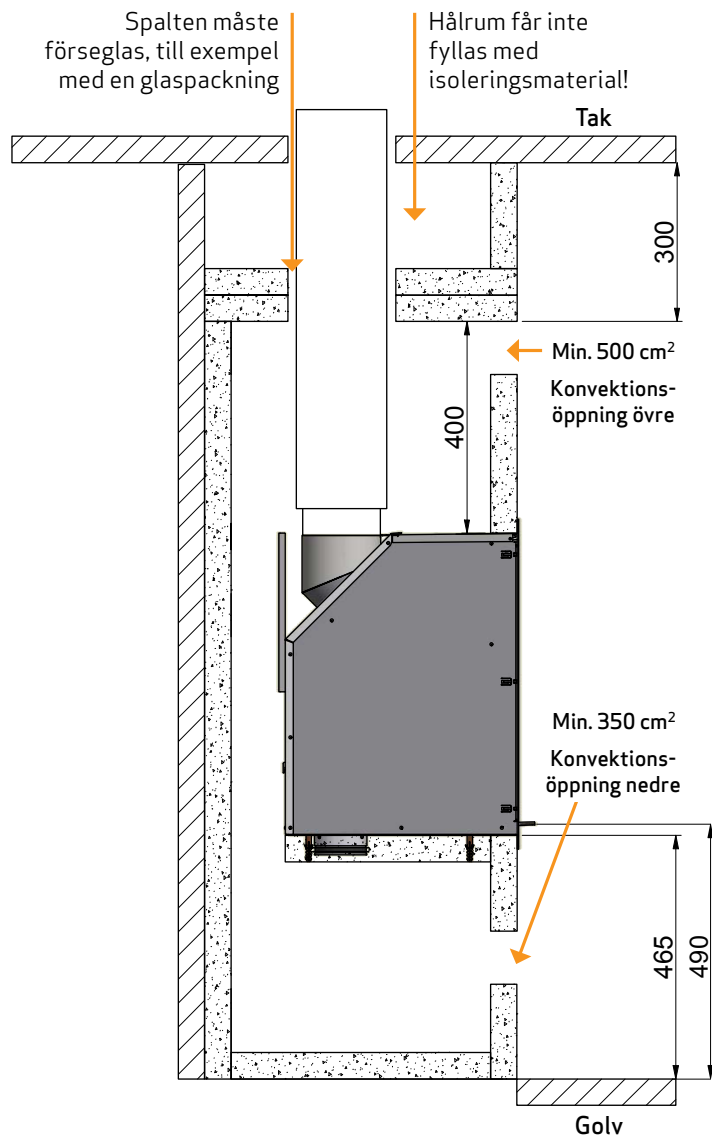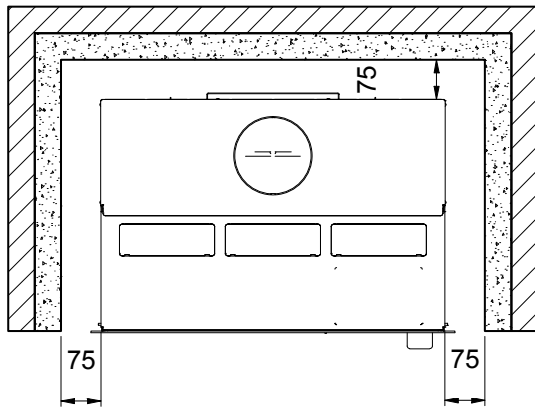

Avstånd till brandmur (mursten) förutsätter att man använder ett isolerat rökrör helt ned mot inbyggnadskaminen

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.


Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått


INSTALLATIONSÅVSTÅND

Installation med isolerat lodrätt rökrör


- öppen konstruktion/omramning

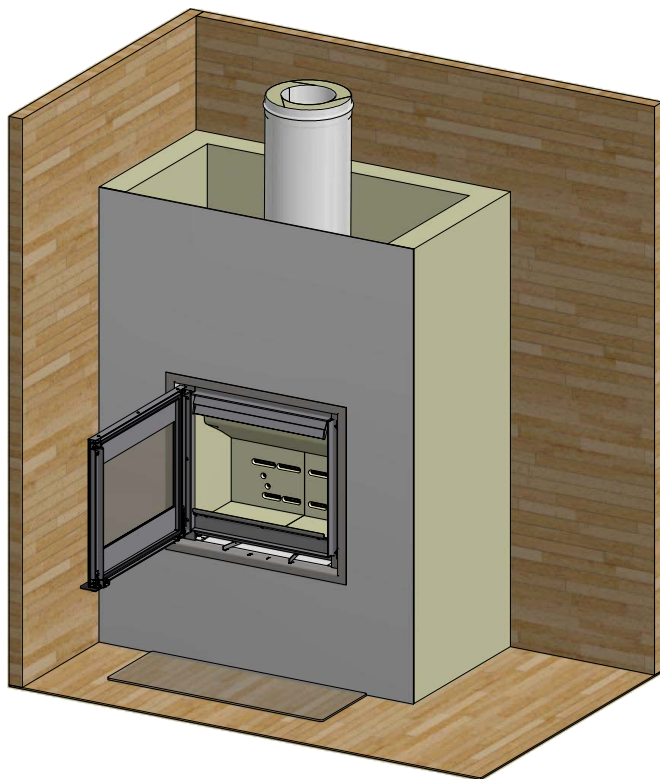

Vid inmurning/montering i konstruktioner som inte innehåller brännbart material ska avståndet mellan murverket och konvektionskappan vara minst 10 mm. På så sätt förhindrar man att sprickor uppstår i murverket då metallen utvidgar sig vid eldning i kaminen

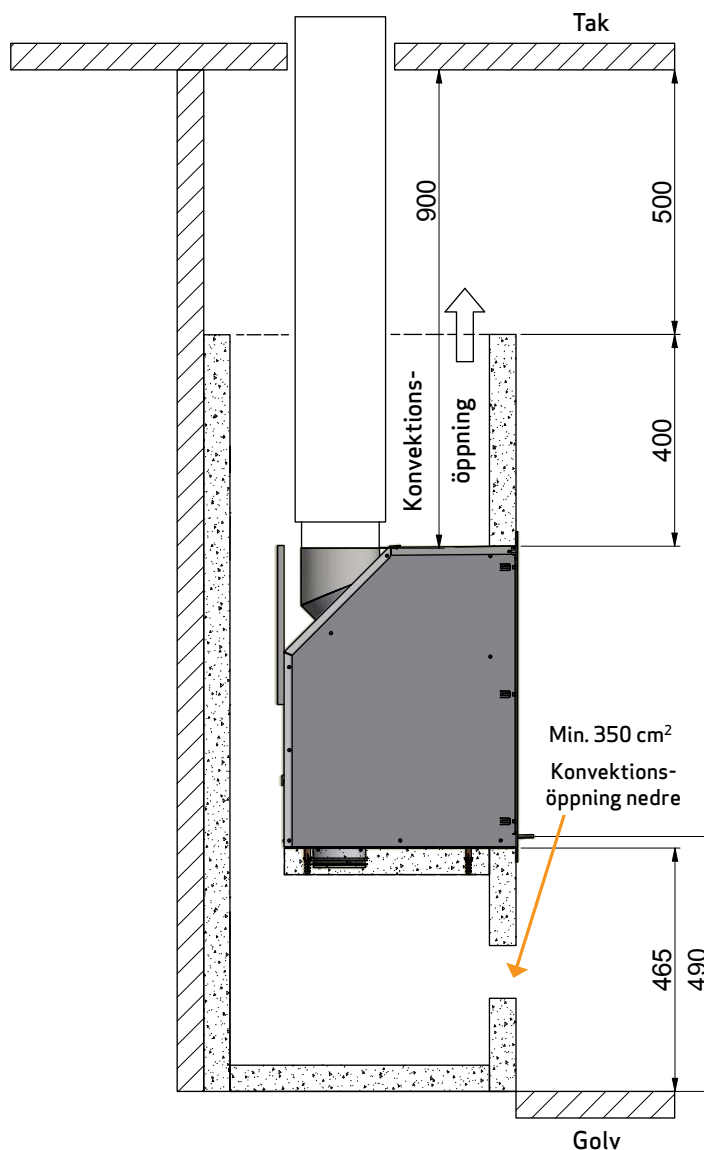

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.

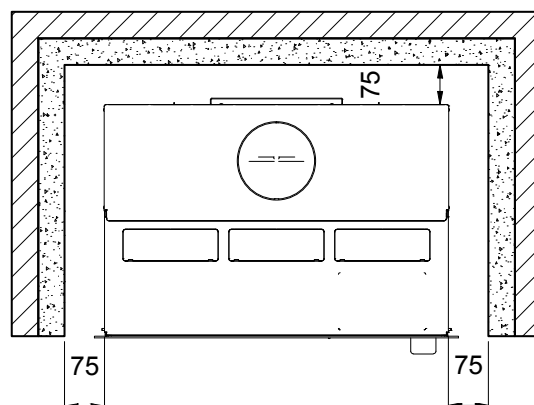

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått