




INSTALLATION I BRÄNNBARA MATERIAL MED BRANDVÄGG


Installation med oisolerat rör med krök

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.
-  Skorsten



Samtliga mått anges i mm.

Samtliga angivna avstånd är minimimått.

* Gäller alla installationer


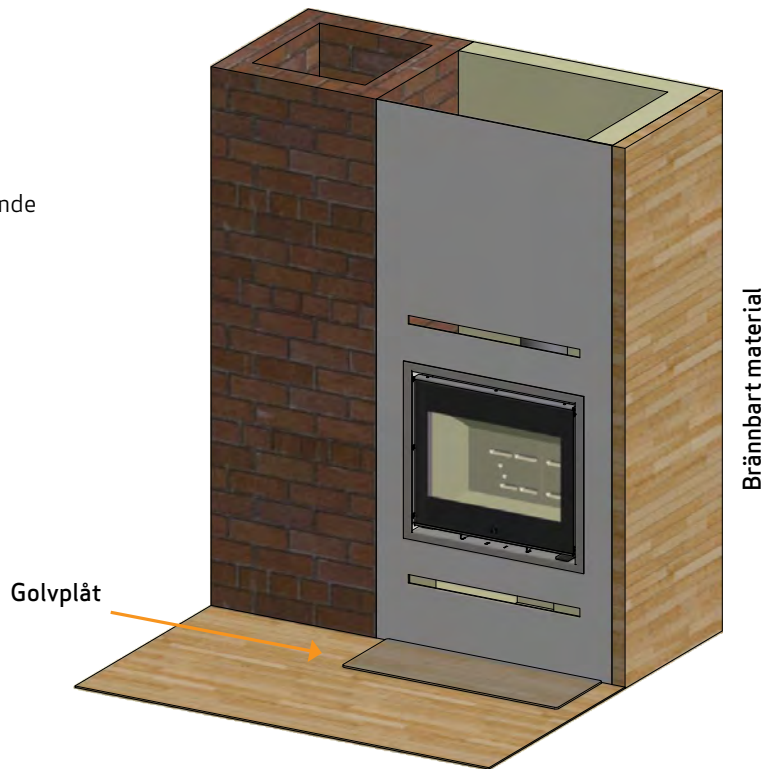


Vid placering av brännbart material och isoleringsmaterial ska dessa täckplattor tas bort

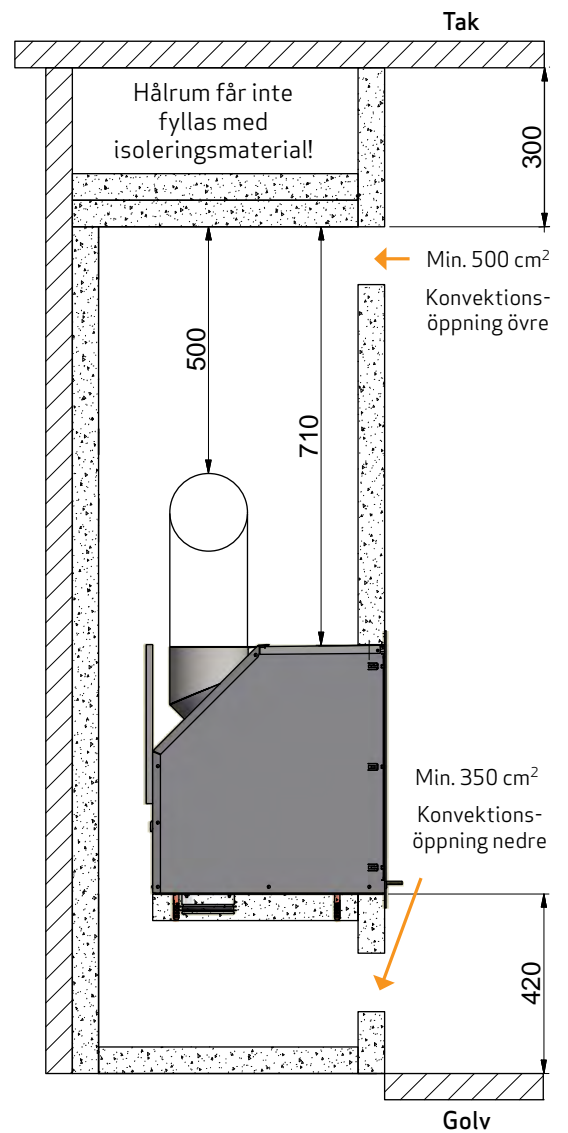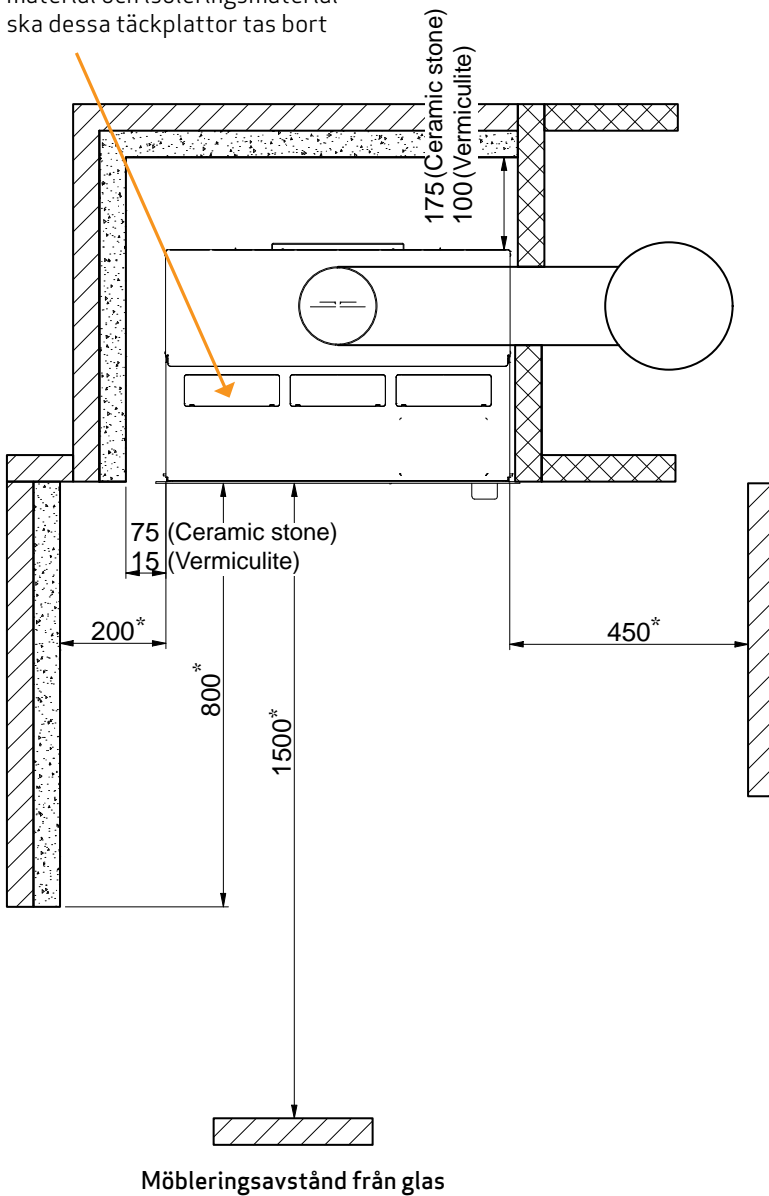



Installation med isolerat lodrätt rökrör

- konstruktion/omramning mot tak

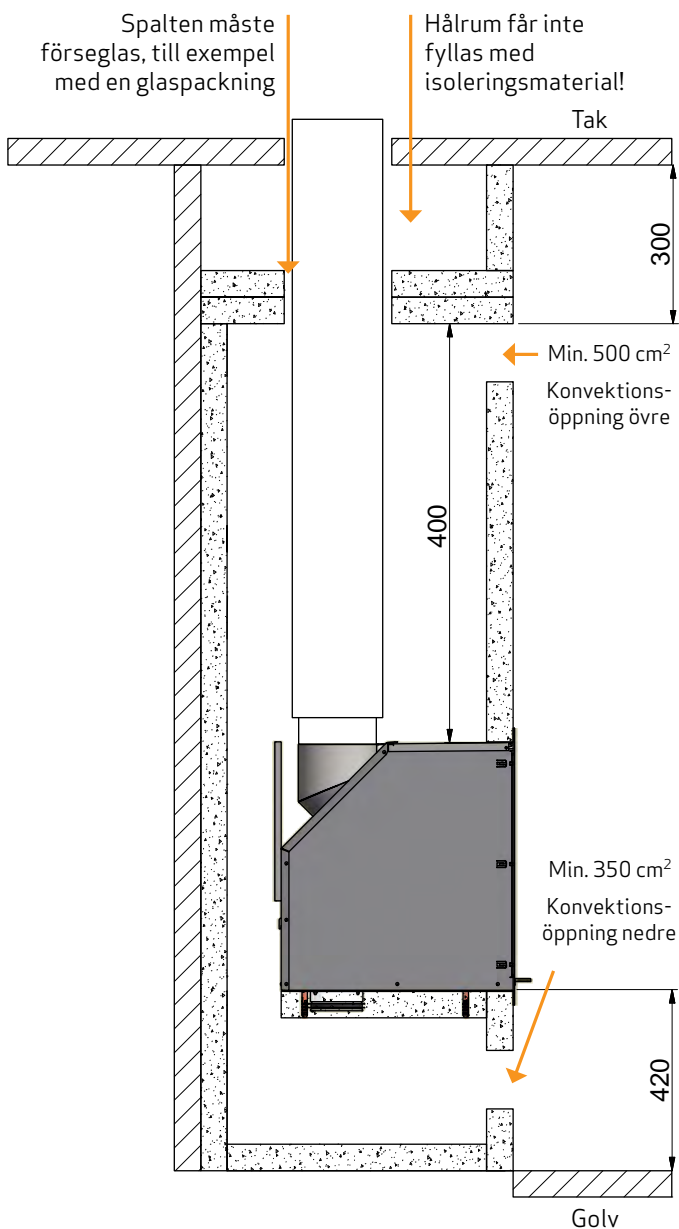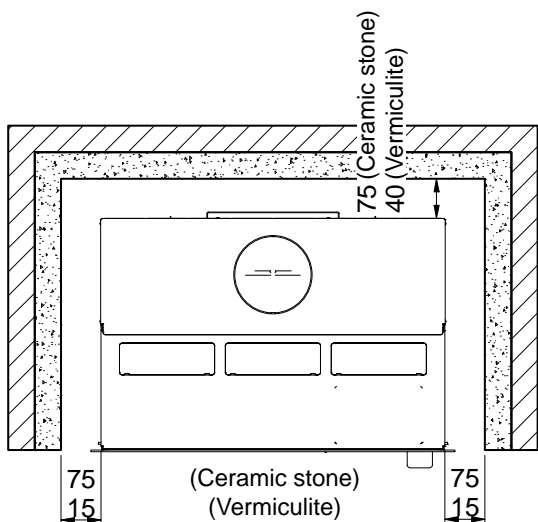

Avstånd till brandmur (mursten) förutsätter att man använder ett isolerat rökrör helt ned mot inbyggnadskaminen


-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.

Samtliga mått anges i mm



Samtliga angivna avstånd är minimimått



Installation med isolerat lodrätt rökrör

- öppen konstruktion/omramning

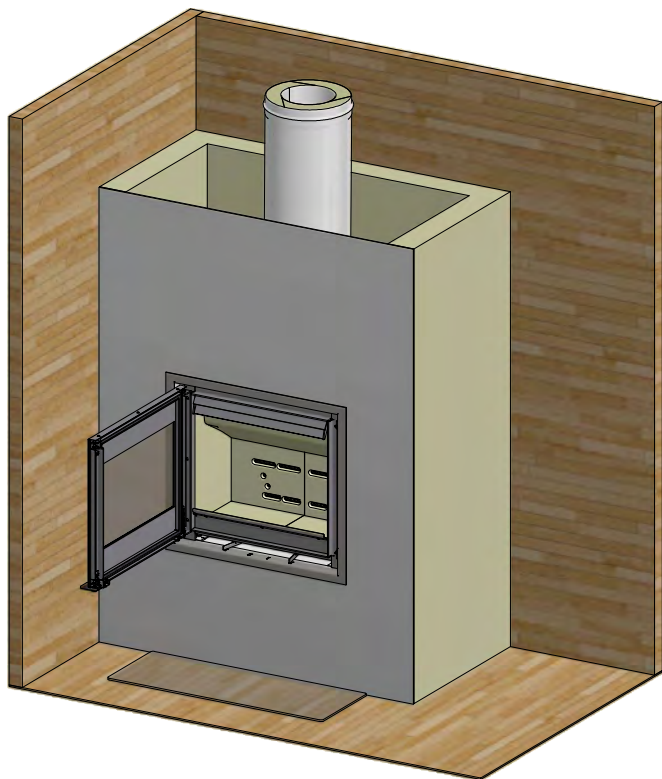

Vid inmurning/montering i konstruktioner som inte innehåller brännbart material ska avståndet mellan murverket och konvektionskappan vara minst 10 mm. På så sätt förhindrar man att sprickor uppstår i murverket då metallen utvidgar sig vid eldning i kaminen

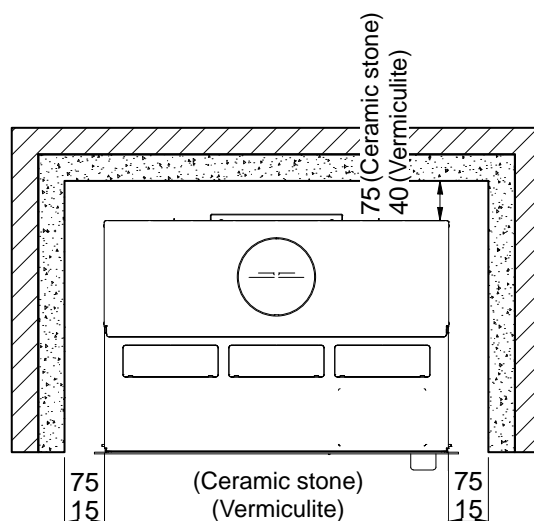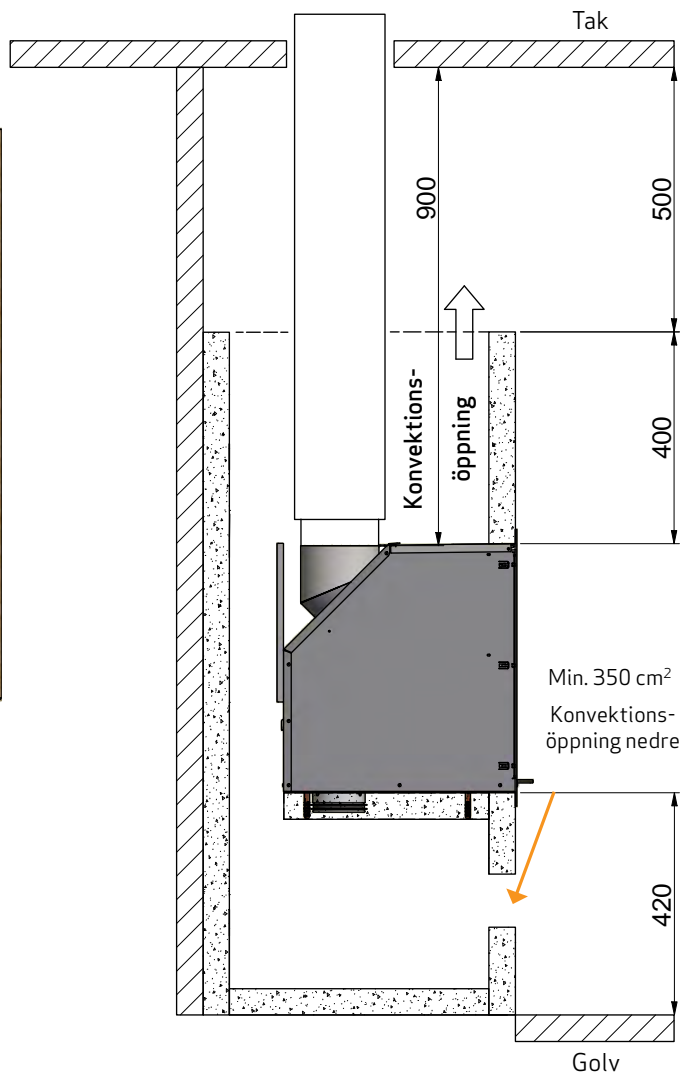

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått