



Minsta avstånd till brännbart material (isolerat rökrör)



Scanspis 65-1 - Scanspis 65-9

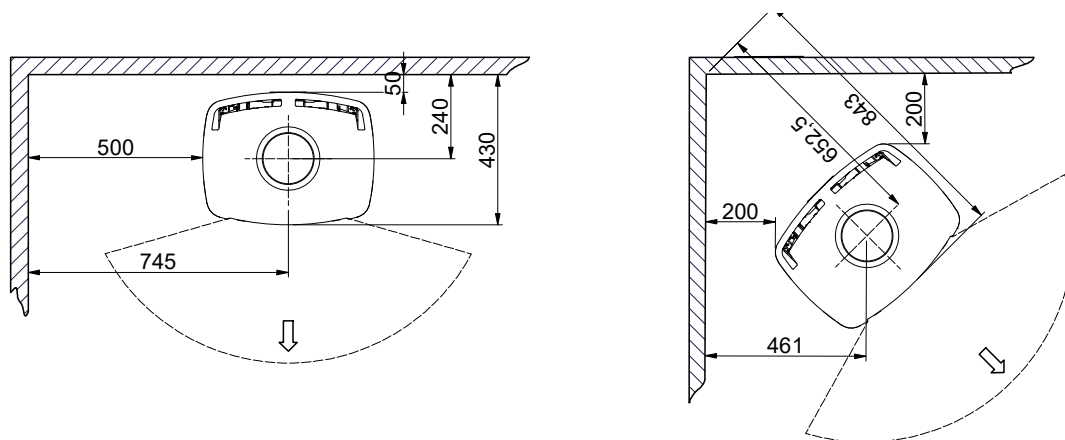

Scanspis 65-2 - Scanspis 65-10



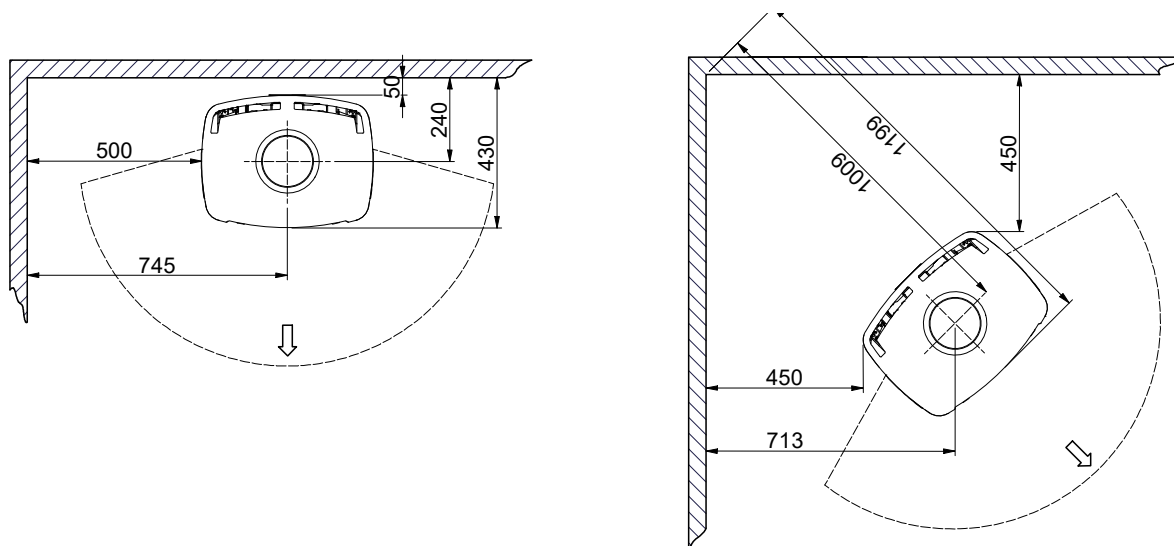


Scanspis 65-3 - Scanspis 65-4 - Scanspis 65-7 - Scanspis 65-8

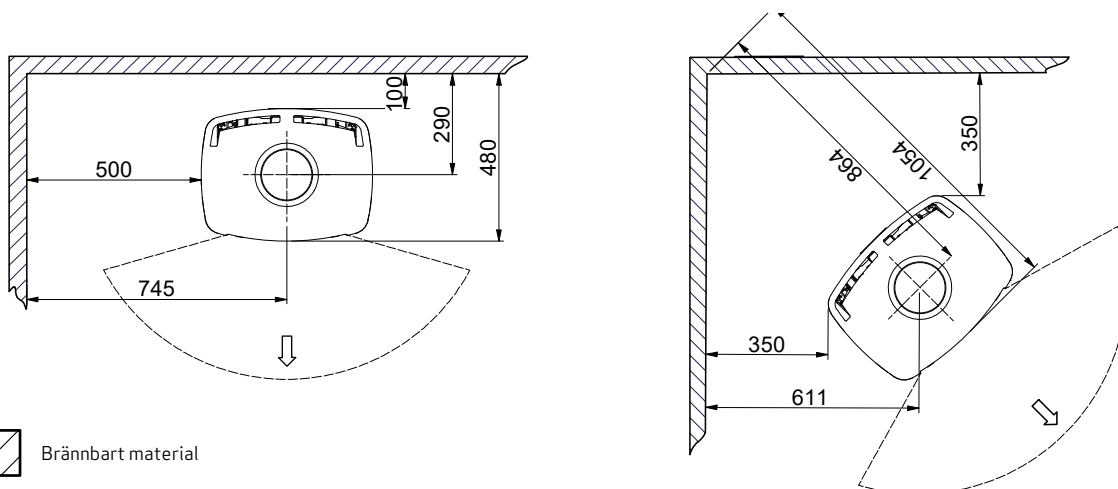

Samtliga mått anges i mm
 Samtliga angivna avstånd är minimimått
 Angivna avstånd gäller för isolerat rökrör ända ned till kaminen

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur (isolerat rökrör)

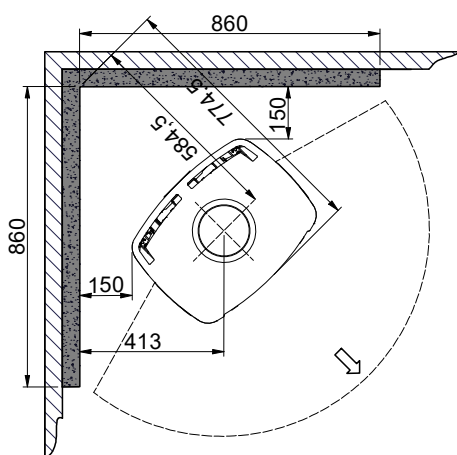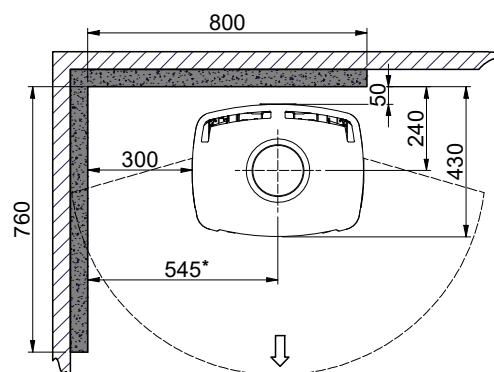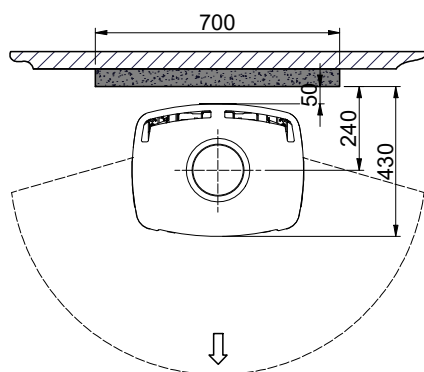

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen