


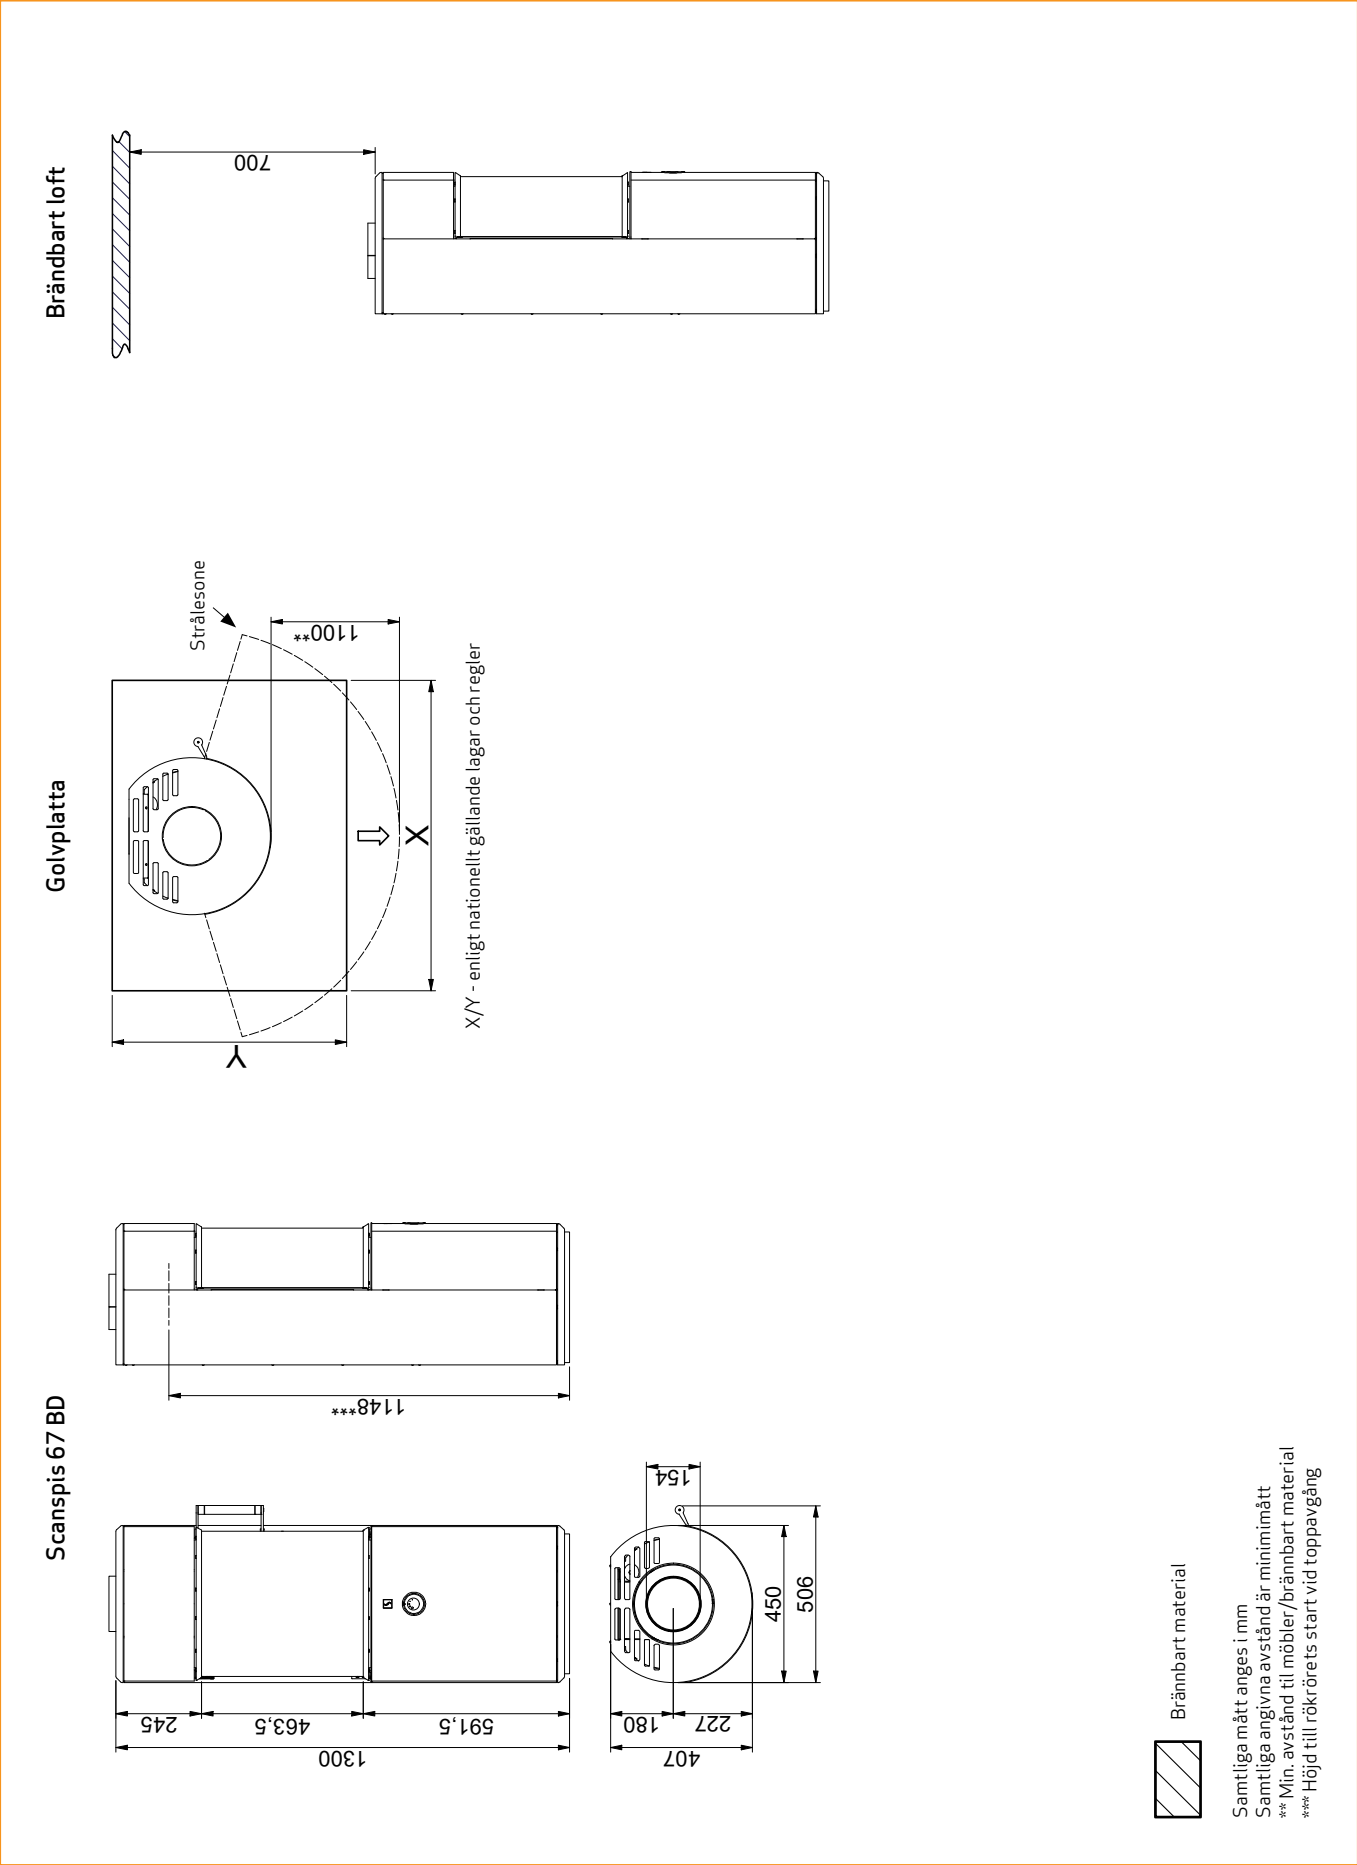


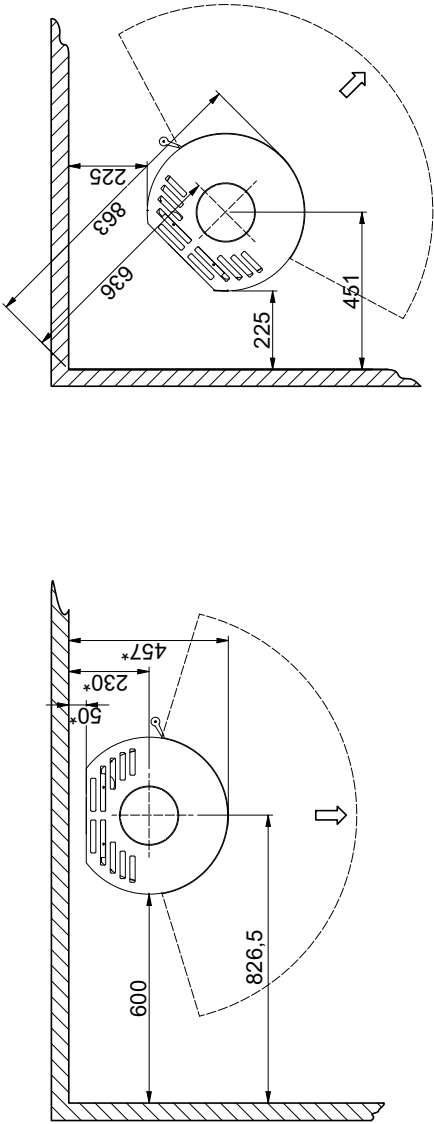

Minsta avstånd till brännbart material

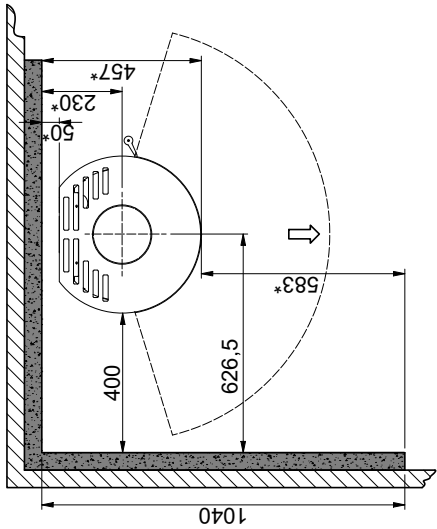

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur

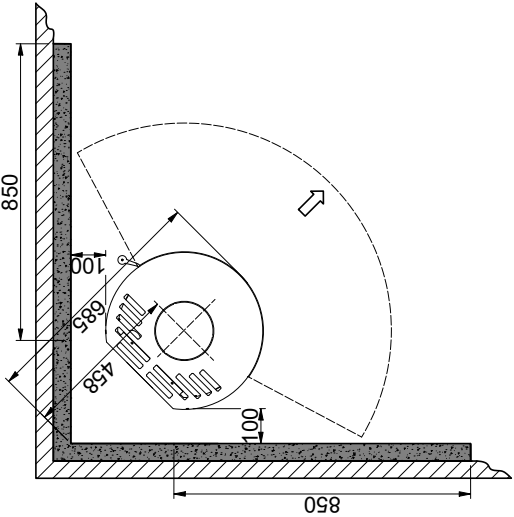

- Brännbart material
- Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
*Halvisolerad skorsten / skärmd rörkrör helt ned til produkten (Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rörkrör måste följas)