

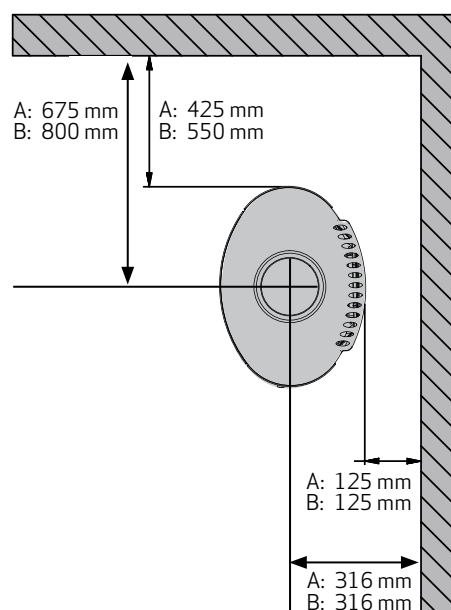


Minsta avstånd till brännbart material

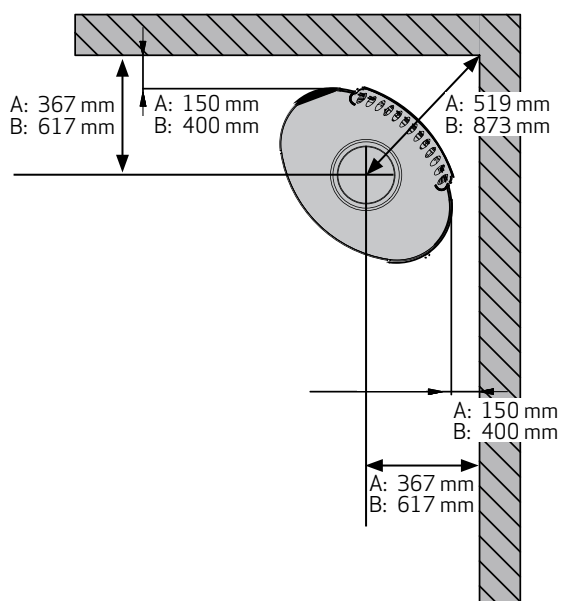

A = Scanspis 68-15



B = Scanspis 68-7/Scanspis 68-9/Scanspis 68-11

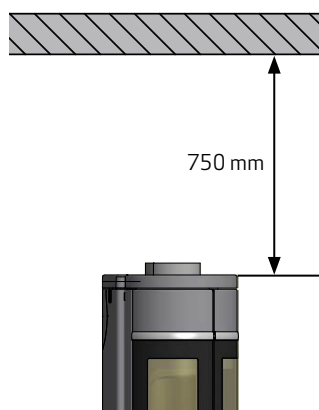

Brännbart material


Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur

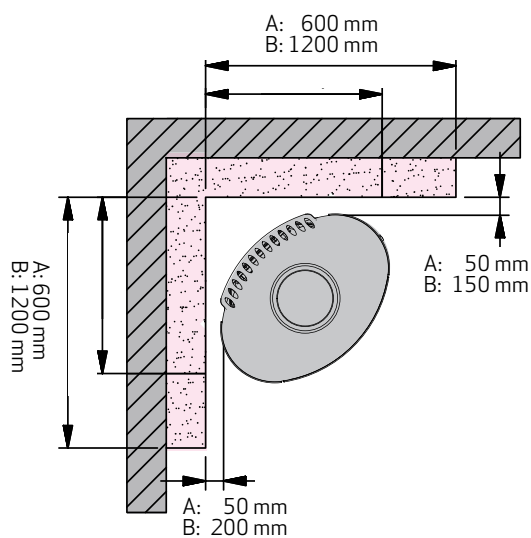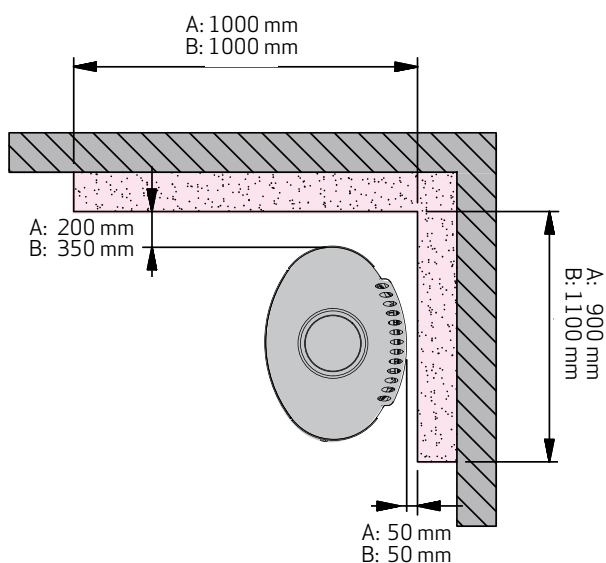

A = Scanspis 68-15

B = Scanspis 68-7/Scanspis 68-9/Scanspis 68-11

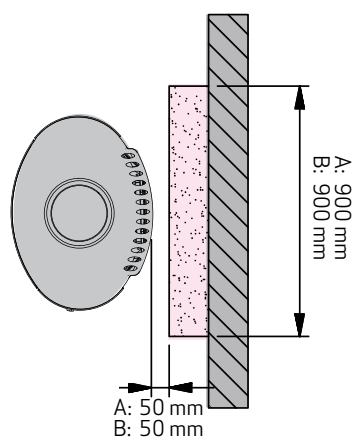

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen