



Minsta avstånd till brännbart material

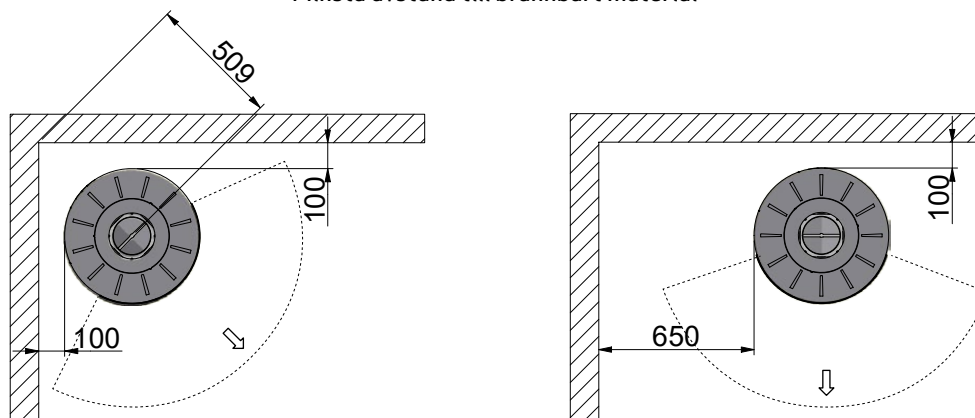

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur

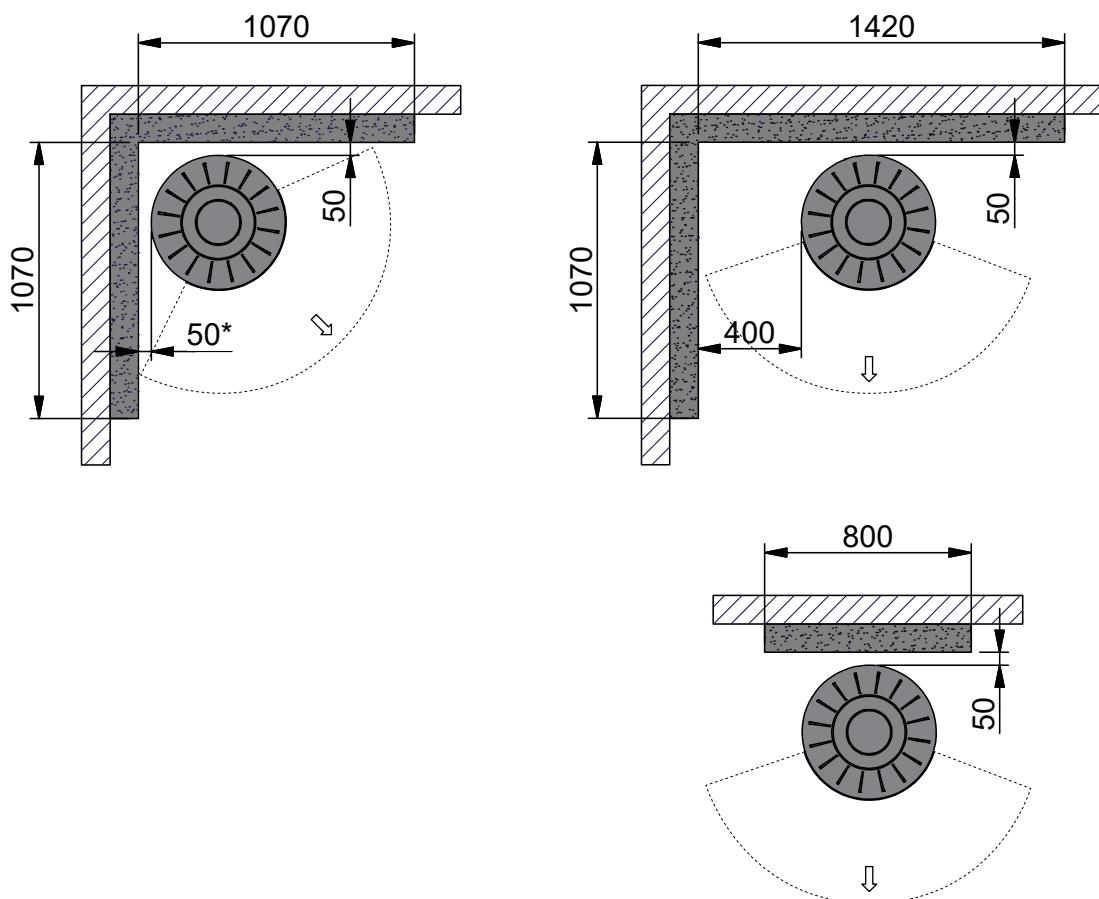

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen (Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rökrör måste följas)

* För att dörren ska kunna öppnas måste avståndet vara 100 mm på vänster sida